

# MANUAL DEL USUARIO

## Serie Elite

UNIDAD INTERIOR

MODELO

**TACA-2650FCSD/EL4**  
**TACA-3400FCSD/EL4**  
**TACA-5400FCSD/EL4**  
**TACA-6500FCSD/EL4**



Por favor, lea este manual detenidamente antes de hacer funcionar la unidad.  
El conocimiento del correcto uso del aparato brindará mayor seguridad y un funcionamiento óptimo más prolongado.  
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.



# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La operación incorrecta debida a obviar las siguientes instrucciones pueden causar lesiones y/o daños. La importancia de las mismas son clasificadas por las siguientes indicaciones.

**PELIGRO:** Indica posibilidad de muerte o lesiones graves.

**PRECAUCIÓN:** Indica lesiones o daños a la propiedad.

## PRECAUCIÓN

- Lea atentamente este manual antes de instalar y usar esta unidad.
  - Durante la instalación de las unidades interior y exterior se debe impedir el acceso al área de trabajo a los chicos. Podrían producirse accidentes indeseables.
  - Verifique que el tomacorriente se encuentre accesible para su desconexión y que además sea el adecuado para la ficha de conexión. En caso que no lo sea deberá cambiar el tomacorriente por uno adecuado al consumo de su unidad.
- 
- Asegure que la unidad exterior se encuentre firmemente fijada por bulones al piso soporte de pared.
  - Controle que no entre aire al sistema refrigerante y que no se produzcan pérdidas de refrigerante cuando el equipo se cambie de lugar.
  - Luego de instalar la unidad realice un ciclo de prueba a fin de asegurar el funcionamiento y tome nota de los parámetros de operación.
  - Verifique los cables y tuberías de conexión cuidadosamente, asegúrese de que los mismos estén correctos y sólidos antes de conectarlos a la fuente de alimentación.
  - El fusible instalado en la unidad de control debe ser de 3,15A 250V para los equipos de 220V. **No elimine este fusible por ningún motivo.**
  - Se deberá proveer a la instalación una adecuada protección de sobrecargas, teniendo en cuenta la corriente máxima.
  - Asegure que la tensión de línea coincida con la de la placa de identificación. Mantenga los contactos limpios. Inserte la ficha firme y correctamente dentro del tomacorriente, eliminando el riesgo de shock eléctrico o fuego debidos al contacto insuficiente.
  - Controle que el equipo se encuentre correctamente conectado a tierra.
  - Algunos modelos están provistos con enchufes de 20A, que difieren en las dimensiones de las espigas de conexión. Deben estar conectados a un tomacorrientes apto para 20A. De ser necesario consulte a un electricista idóneo.

- Utilice este Acondicionador de Aire de acuerdo a las instrucciones de este manual. Estas instrucciones no cubren todas las situaciones y condiciones posibles. Como en cualquier electrodoméstico, debe usarse el sentido común y precauciones para la instalación, operación y mantenimiento.
  - Esta unidad debe instalarse de acuerdo a las normas y aplicaciones que rijan en el lugar de su emplazamiento.
  - Antes de acceder a los terminales eléctricos de ambas unidades, asegúrese de desconectar toda fuente de energía eléctrica al mismo.
  - No trate de instalar este aparato por usted mismo. Siempre comente a un técnico instalador especializado.
- Este aparato no está diseñado para el uso por
- personas, inclusive niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso por personas responsables de su seguridad.
- No desconecte la ficha del aparato mientras se
- encuentra funcionando, ya que podría causar chispa y peligro de incendio.
- No dirija la salida de aire directamente hacia las
- personas, La exposición directa y prolongada al aire frío podría ser perjudicial para su salud.
- Solo permita la reparación de su unidad por técnicos autorizados. La incorrecta manipulación de la unidad puede exponer al usuario a riesgos de electrocución, etc., además de invalidar la garantía.
- Las baterías del control remoto deben ser recicladas o desechadas de forma adecuada.
- Este aparato ha sido diseñado para acondicionar ambientes domésticos y no debe ser usado para otros propósitos como secado de ropa, enfriar alimentos, etc.
- No utilice la unidad si no tiene montado el filtro de aire. Esto ocasionaría una acumulación de polvo en el interior de la unidad posibilitando el fallo del equipo.
- Asegúrese que el equipo se encuentre desconectado de la red eléctrica antes de realizar alguna operación
- de limpieza o mantenimiento.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### PRECAUCIÓN

- También recomendamos desconectarlo si el equipo no va a ser usado por un período de tiempo prolongado.
  - Si siente olor a quemado o el aparato emite humo, desconecte inmediatamente la energía eléctrica y llame a un Centro de Servicio.
  - Los materiales de embalaje son reciclables y deben ser depositados en contenedores de basura separados. Cuando el equipo llegue al final de su vida útil, remítalo a un centro de recolección especializado para su disposición.
  - El usuario es responsable por la instalación del aparato por un técnico idóneo, quien debe controlar la puesta a tierra de acuerdo a la legislación vigente, e instalar un protector termomagnético en la línea de alimentación. Una instalación defectuosa invalidará la garantía del equipo.
  - Los deflectores de aire deben ser direccionados hacia arriba en refrigeración y hacia abajo en calefacción. Para prevenir posibles fallas, seleccione la temperatura mas adecuada.
  - No coloque objetos de valor debajo de la unidad
  - interior/exterior luego de ser instalada.
- Es posible que la unidad no alcance la temperatura seleccionada cuando en el ambiente se encuentren muchas personas o artefactos que generen calor. Asimismo esto también se puede manifestar cuando se seleccionan temperaturas frías en el modo Frío o temperaturas calientes en modo Calor en función que la carga térmica que puede resultar superior a la capacidad de la unidad.
  - No tocar las válvulas luego de un tiempo prolongado de uso. Esto podría ocasionar quemaduras, lastimaduras o un mal funcionamiento de la unidad.
  - Apague la unidad con el control remoto antes de cortar la fuente de alimentación.
  - Si el equipo es instalado en un ambiente sin posibilidad de ventilación, deben tomarse precauciones para prevenir pérdidas de gas refrigerante.
  - No instale el aparato a menos de 50cm de sustancias inflamables (alcohol, etc) o de recipientes presurizados (por ejemplo, aerosoles).
  - Si el aparato se usa en áreas sin posibilidad de ventilación, se deben tomar precauciones para evitar que cualquier fuga de gas refrigerante permanezca en el medioambiente y cause peligro de incendio.


## NORMAS DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES

### PELIGRO


- No comprima, estire o doble excesivamente el cable de alimentación. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos a las personas y peligro de incendio. **Llame únicamente a un técnico especializado para que reemplace el cable.**
  - No use alargues o fichas múltiples para conectar el equipo.
  - No toque el equipo cuando se encuentre descalzo o con el cuerpo húmedo.
  - No obstruya la salida o entrada de aire tanto en la unidad interior como en la exterior. Esto producirá una reducción en su eficiencia, y la posibilidad de falla o daño de la unidad.
  - Evite que el flujo de aire incida sobre estufas o quemadores de gas.
  - Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
  - De ninguna manera altere las características del equipo. Esto ocasionará la caducidad de la Garantía.
- No instale la unidad en ambientes donde el aire contenga gases, aceites, sulfuros o cerca de fuentes de calor.
  - Se aconseja para los electrodomésticos que tengan una corriente de fuga mayor a 10mA, que la instalación posea un dispositivo diferencial residual con una corriente no superior a 30mA.
  - No deje puertas o ventanas abiertas cuando el equipo está funcionando.
  - No dirija el flujo de aire directamente sobre plantas o animales.
  - No deposite objetos sobre las unidades interior y exterior del equipo.
  - No inserte varillas u objetos similares dentro del aparato. Esto además de producir daños al equipo, puede producir daños a las personas.
  - Al llevar a cabo la conexión de tuberías, tenga cuidado de no dejar aire en el ciclo de refrigeración. De lo contrario causará baja capacidad, presión alta anormal en el ciclo de refrigeración y eventuales explosiones y lesiones.

# IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

UNIDAD INTERIOR	
Nº	DESCRIPCIÓN
1	Panel frontal Filtro de aire Filtro
2	de carbón activo LED Visor
3	Receptor de señal control remoto
4	Tapa terminales de conexión
5	Deflectores de salida de aire
6	Control auxiliar de emergencia
7	
8	
9	Etiqueta de identificación
10	Control remoto

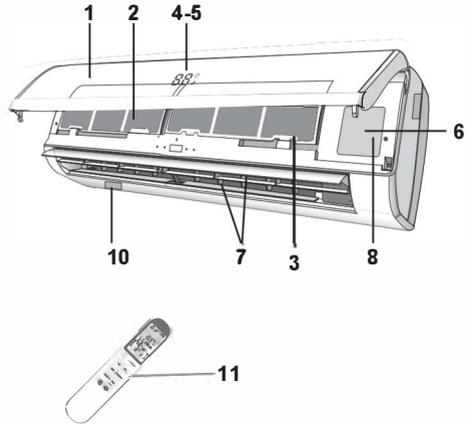

UNIDAD EXTERIOR	
Nº	DESCRIPCIÓN
11	Salida de aire
12	Etiqueta de identificación
13	Tapa conexiones eléctricas
14	Válvula conexión línea gas
15	Válvula conexión línea líquido

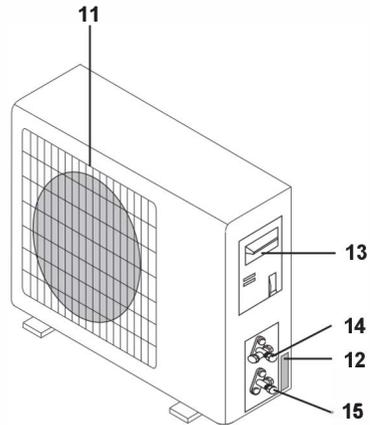

## ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED

- 1- La interconexión de los circuitos refrigerantes debe realizarse con cañerías de cobre.
- 2- La unidad interior debe instalarse sobre una pared de la habitación a acondicionar.
- 3 - La unidad exterior debe instalarse sobre el piso o sobre una pared soportado por ménsulas adecuadas.
- 4- Los datos técnicos del equipo se encuentran impresos sobre las etiquetas colocadas en ambas unidades.
- 5- El control remoto ha sido diseñado para un fácil y rápido uso.


### NOTA:

La ilustración de esta página corresponde a un modelo genérico de acondicionador de aire. En consecuencia el aspecto de su unidad puede no coincidir con el aquí mostrado.

## VISOR DE LA UNIDAD INTERIOR



Nº	Indicador	FUNCIÓN
1	88	Temperatura seleccionada.
2		Modo TIMER activado.
3		Función Sleep activada (Sueño).

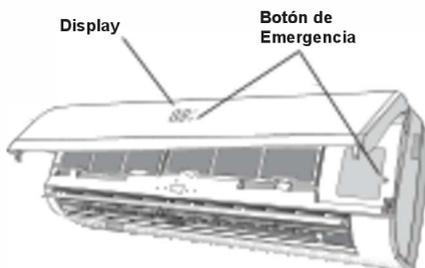

### Operación de emergencia

Si se pierde el control remoto o por alguna razón el mismo no funciona, proceda de la siguiente manera:

- 1- Si presiona el botón una vez (un beep) el equipo funcionará en la función de refrigeración forzada.
- 2- Si presiona el botón dos veces (dos beep), el equipo funcionará en la función de calefacción forzada.
- 3- Para apagar la unidad solo debe pulsar el botón una vez mas (se escuchará un beep largo). Luego de 30 minutos de trabajar en la función forzada, el equipo pasará automáticamente a la función **AUTO**. (Esta función se explica en la página 13)

#### **NOTA:**

*Laformayposición del botón de emergencia puede variar de acuerdo al modelo, pero la función es la misma.*

### Función de reencendido automático (Auto restart)

Esta función viene preestablecida de fábrica.

Con esta función el equipo mantiene en su memoria las funciones y valores programadas para seguir funcionando en estas condiciones luego de un corte de energía. Una vez reestablecida la alimentación, la unidad se encenderá automáticamente.

#### **NOTA:**


*Tener en cuenta que esta función no se puede desactivar.*

*Por lo que deberá asegurarse de desenchufar el equipo si se llegara a cortar la luz cuando esté en funcionamiento para que el mismo no se encienda automáticamente si el usuario no se encuentra en la habitación.*

# CONTROL REMOTO

## Teclas del Control Remoto.

Nº Botón	Función
1	Enciende o apaga el equipo.
2	Activa o Desactiva las funciones Opcionales ( <i>Ver tabla debajo</i> ).
3	Baja la temperatura o el tiempo en una unidad.
4	Sube la temperatura o el tiempo en una unidad.
5	Activa o Desactiva la función <b>ECO</b> .
6	Activa o Desactiva la función <b>TURBO</b> .
7	Selecciona el modo de funcionamiento.
8	Permite seleccionar la velocidad de ventilación.
9	Activa o desactiva el movimiento de los deflectores horizontales.
10	Activa o desactiva el movimiento de los deflectores verticales. (Solo en algunos modelos)

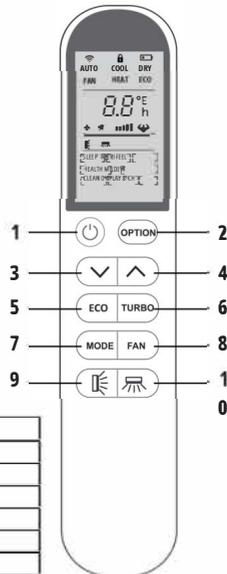

ON/OFF	MODOS DE FUNCIONAMIENTO	FUNCIÓN [OP TI ON]
ON	AUTO	TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - I FEEL - 8°C (*)
	COOL	TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - SLEEP - MILDEW (*) - I FEEL - 8°C (*)
	DRY	TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - MILDEW (*) - I FEEL - 8°C (*)
	FAN	TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - I FEEL - 8°C (*)
	HEAT	TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - SLEEP - I FEEL - 8°C (*)
OFF	AUTO	CLEAN (*) - TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - I FEEL - 8°C (*)
	COOL	CLEAN (*) - TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - SLEEP - MILDEW (*) - I FEEL - 8°C (*)
	DRY	CLEAN (*) - TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - MILDEW (*) - I FEEL - 8°C (*)
	FAN	CLEAN (*) - TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - I FEEL - 8°C (*)
	HEAT	CLEAN (*) - TIMER - DISPLAY - HEALTH (*) - SLEEP - I FEEL - 8°C (*)

(\*) Las funciones **HEALTH / CLEAN / MILDEW / 8°C** solo están disponibles en algunos modelos.

## Pantalla del Control Remoto. Significado de los símbolos en la pantalla.

Nº Símbolo	Función
1	Indicador de emisión de señal.
2	Indicador de bloqueo.
3	Indicador de batería.
4	<b>AUTO</b> Indicador del modo <b>AUTO</b> .
5	<b>COOL</b> Indicador del modo <b>FRÍO</b> .
6	<b>DRY</b> Indic. del modo <b>DESHUMIDIFICACIÓN</b> .
7	<b>FAN</b> Indicador del modo <b>VENTILACIÓN</b> .
8	<b>HEAT</b> Indicador del modo <b>CALOR</b> .
9	<b>ECO</b> Indicador del modo <b>ECO</b> .
10	Indicador del modo <b>TIMER</b> .
11	Indicador de Temperatura.
12	Indic. Velocidad ventilación <b>Auto/Baja/Media/Alta</b> .
13	Indicador de la función <b>MUTE</b> .
14	Indicador de la función <b>TURBO</b> .
15	Indic. de movimiento de deflector de aire horizontal.
16	Indic. de movimiento de deflector de aire vertical. (Opcional)
17	Indicador de las funciones del modo <b>OPTION</b> .



La apariencia y algunas funciones del control remoto pueden variar de acuerdo a los diferentes modelos. La forma y ubicación de algunos botones puede variar de acuerdo al modelo, pero su función es la misma. La unidad confirmará la recepción de la señal con un beep cuando se presionan los botones.


Deslice la tapa del compartimiento de las baterías en el sentido indicado por la flecha. Inserte las 2 baterías asegurándose de colocarlas en el sentido correcto de acuerdo con la polaridad.

Vuelva a colocar la tapa de las mismas deslizándola.

⚠ Use 2 pilas LR03 AAA (1,5V). No utilice pilas recargables. Reemplace las pilas por unas nuevas del mismo tipo cuando el display del control no se visualice correctamente. Deposite las pilas usadas en lugares adecuados.


### NOTAS:

- Presione las teclas   a la vez para Activar/Desactivar el bloqueo de teclas.
- Presione la tecla  durante un breve período de tiempo para Activar/Desactivar el Display en pantalla.

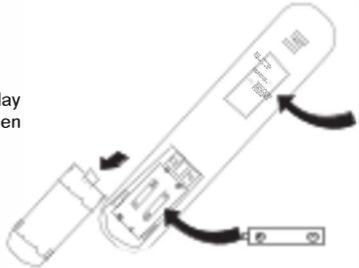

### Indicaciones de uso operativo:

- Dirija el control remoto en línea recta hacia el receptor frente del equipo.
- El alcance máximo del control remoto puede llegar a ser de 8 metros con un ángulo máximo de 30°.
- Verifique que no existan objetos entre el control remoto receptor del equipo.
- Nunca deje expuesto el control remoto a los rayos solares.
- Mantenga el control remoto a una distancia mayor de su TV u otros artefactos eléctricos.
- Usted puede modificar la unidad de Temperatura mostrada en el Display de su control remoto (°C o °F) presionando la tecla  durante 5 segundos, esto activará el modo de cambio de unidad de Temperatura durante 3 minutos.

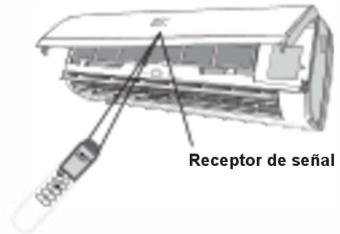

Receptor de señal

Presione la tecla  nuevamente para cambiar entre °C o °F.

## MODOS DE FUNCIONAMIENTO

⚠ **ATENCIÓN:** Para un uso más racional y eficiente de la energía eléctrica, se recomienda no programar la temperatura de refrigeración por debajo de los 24°C y en calefacción por encima de los 20°C. Como así también realizar periódicamente la limpieza de los filtros de aire y mantenimiento adecuado de la unidad.

Su acondicionador de aire se encuentra diseñado para crear condiciones climáticas confortables para personas dentro de un ambiente. Este puede enfriar, deshumidificar (y calentar el aire en los modelos frío-calor) en forma totalmente automática.

El aire es aspirado por el panel frontal y pasa a través de los filtros, los que retienen el polvo del aire. Luego es dirigido a través del intercambiador de calor, donde es enfriado y deshumidificado o calentado. El calor y humedad removidos del aire son enviados al exterior del ambiente.

Una vez tratado, el aire es devuelto a la habitación. La dirección de salida de aire es regulada por los deflectores horizontales motorizados y los verticales de movimiento manual.



## MODOS DE FUNCIONAMIENTO



### Control del flujo de aire

La función **SWING** activa el movimiento del deflector de aire alternativamente hacia arriba y abajo para asegurar la distribución uniforme del aire. También puede detener su posición para orientarlo fijo hacia una dirección.

En refrigeración dirija el aire horizontalmente.

En calefacción dirija el aire hacia abajo ya que el mismo tiende a elevarse.

Nunca mueva estos deflectores manualmente. Dañaría el mecanismo de movimiento de los mismos.


Si los deflectores pierden el punto de referencia, apague el equipo hasta que se cierre el deflector y vuélvalo a encender.

Los deflectores verticales ubicados detrás de los horizontales, se direccionan manualmente para orientar el aire hacia los laterales.

**OPCIONAL:** En algunos modelos es posible direccionar los

deflectores verticales mediante la tecla , sin embargo no todos los equipos poseen dicha función.

Nunca inserte sus manos u otro elemento por la salida de aire a menos que el equipo esté apagado. Este posee un ventilador girando a gran velocidad.

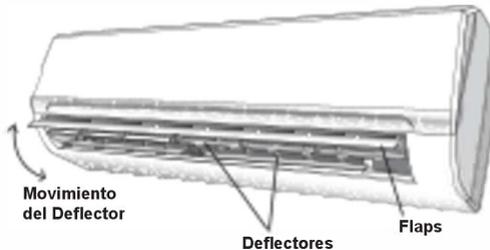

## COOL

### Modo Frío


Esta función habilita al equipo a enfriar la habitación al mismo tiempo que reduce la humedad del aire.

Para activar esta función, presione el botón  hasta que la función **COOL** se muestre en la pantalla.

El ciclo de enfriamiento se activará cuando la temperatura de la habitación

sea mayor que la configurada por los botones  para optimizar el funcionamiento del acondicionador de aire ajuste la temperatura **(1)**, velocidad de ventilador **(2)** y la dirección del aire deseada **(3)** con los botones correspondientes.

 Cuando emplee la unidad en los modos frío o deshumidificación con alta humedad en el ambiente, evite direccionar los deflectores totalmente hacia abajo o hacia los laterales, ya que podría producir condensación y goteo de agua en la salida de aire.

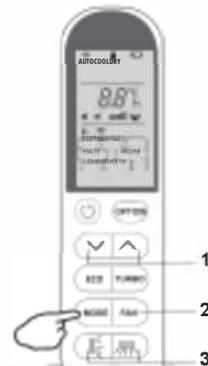

Esta función habilita al equipo a calentar el aire de la habitación.

Para activar esta función, presione el botón  hasta que la función **HEAT** se muestre en la pantalla.

Con los botones   configure la temperatura para que sea mayor a la de la habitación. Para optimizar el funcionamiento del acondicionador ajuste la temperatura (1), velocidad de ventilador (2) y la dirección del aire deseada (3) con los botones correspondientes.

 Este aparato incorpora la función **HOT START**, la que demora unos segundos el flujo de aire para asegurar que el mismo siempre salga a una temperatura apropiada.

 En este modo el aparato puede activar el ciclo de descongelamiento, que es necesario para liberar la unidad exterior de la acumulación de escarcha y mejorar el rendimiento del equipo. Durante este ciclo se detiene el funcionamiento de los ventiladores. Este proceso dura entre 2 y 10 minutos, luego del cual el equipo retorna automáticamente al modo de calefacción.



## Encendido Automático (TIMER ON)

## TIMER ON

Para programar el encendido automático, el equipo debe estar apagado.

**IMPORTANTE:** Antes de comenzar con la programación de encendido, deberá seleccionar el modo y la velocidad del ventilador con los que desee que arranque el equipo. Luego presione el botón **ON/OFF** para apagar el mismo.

1- Presione la tecla 

 y seleccione las teclas   hasta que la función **TIMER** resalte en la pantalla.

2- Presione  nuevamente hasta que el tiempo a asignar resalte en pantalla.

3- Seleccione con los botones  

el tiempo en horas que deberá transcurrir entre que realice la programación y se encienda el equipo.

4- En el display del equipo se indicará el tiempo que resta hasta que el equipo

se encienda (en intervalos de media hora). Presione nuevamente  para confirmar la programación.

**NOTA:** Para cancelar la programación repita los pasos (1) y (2), luego

presione la tecla  o espere 5 segundos para cancelar la función **TIMER**.

**NOTA:** En el caso que se corte la alimentación eléctrica al equipo, la programación de encendido será borrada y se deberá programar nuevamente.



## MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### TIMER OFF

### Apagado Automático (TIMER OFF)

Para programar el encendido automático, el equipo debe estar encendido.

- 1- Presione la tecla  y seleccione las teclas   hasta que la función **TIMER** resalte en la pantalla.
- 2- Presione  nuevamente hasta que el tiempo a asignar resalte en pantalla.
- 3- Seleccione con los botones   el tiempo en horas que deberá transcurrir entre que realice la programación y se apague el equipo.
- 4- En el display del equipo se indicará el tiempo que resta hasta que el equipo se apague (en intervalos de media hora). Presione nuevamente  para confirmar la programación.

**NOTA:** Para cancelar la programación repita los pasos (1) y (2), luego presione la tecla  o espere 5 segundos para cancelar la función **TIMER**.

**NOTA:** En el caso que se corte la alimentación eléctrica al equipo, la programación de encendido será borrada y se deberá programar nuevamente.



### FAN

### Modo Ventilación

Esta función habilita al equipo solo a hacer circular y filtrar el aire. Para activar esta función presione el botón **MODE** hasta que la función **FAN** se muestre en la pantalla. Presionando la tecla

 cambiará la velocidad del ventilador en la siguiente secuencia **Auto / Mute / Baja / Media / Alta / Turbo**.



### DRY

### Modo Deshumidificación (DRY)

Esta función reduce la humedad del aire para hacer el ambiente más confortable.

Para activar esta función presione el botón  hasta que la función **DRY** se muestre en la pantalla. Se activará automáticamente y en forma alternativa ciclos de refrigeración y ventilación para lograr la reducción de la humedad del aire. En el modo **DRY** la velocidad de ventilación es seleccionada automáticamente por el equipo.



### Modo Automático

Para activar esta función presione la tecla **AUTO** de la muestra en la pantalla. En esta función, el equipo selecciona automáticamente, el modo de funcionamiento, las velocidades de ventilador y la temperatura para proveer el confort necesario

TEMP. AMBIENTE	MODO OPERACIÓN	TEMP. AUTO
<20°C	Calefacción (Equipos Frío/Calor) Ventilación (Equipos Frío solo)	23°C
20°C-26°C	DRY	18°C
>26°C	COOL	23°C

Para optimizar el funcionamiento del acondicionador, ajuste la temperatura (solo  $\pm 2^\circ\text{C}$ ), velocidad de ventilador y la dirección del aire deseada con los botones correspondientes.



### Modo Sueño (SLEEP)

## SLEEP

Para activar esta función deberá presionar la tecla **SLEEP** en su control remoto, luego presione las teclas  $\downarrow$   $\uparrow$  hasta que la función **SLEEP** resalte en la pantalla. Presione nuevamente la tecla **SLEEP** para confirmar la selección.

En el modo **SLEEP**, el equipo ajusta automáticamente la temperatura de la habitación para hacer mas confortable el sueño. Cuando esté seleccionado el modo refrigeración o deshumidificación, la temperatura seleccionada se incrementará automáticamente  $1^\circ\text{C}$  cada 60 minutos hasta alcanzar un máximo de  $2^\circ\text{C}$  luego de 2 horas de funcionamiento hasta una temperatura máxima de  $28^\circ\text{C}$ , por ejemplo: Si la temperatura está configurada en  $26^\circ\text{C}$  o  $27^\circ\text{C}$ , la misma llegará hasta  $28^\circ\text{C}$  luego de 2 hs, en cambio si la temperatura se encuentra a  $28^\circ\text{C}$ , la misma no se incrementará luego de las 2hs de funcionamiento.

A partir de las 2hs, la velocidad de ventilación cambiará a Baja, y a partir de las 3hs la misma cambiará a **MUTE**.

En el modo calefacción la temperatura seleccionada descenderá del mismo modo hasta  $2^\circ\text{C}$  en las primeras 2 horas hasta una temperatura mínima de  $24^\circ\text{C}$ , por ejemplo: Si la temperatura está configurada en  $26^\circ\text{C}$  o  $25^\circ\text{C}$ , la misma llegará hasta  $24^\circ\text{C}$  luego de 2hs, en cambio si la temperatura se encuentra a  $24^\circ\text{C}$ , la misma no disminuirá luego de las 2hs de funcionamiento.

Si la velocidad de ventilación se encuentra en Alta, a partir de 1 hora la misma cambiará a Media. Si la velocidad de ventilación está configurada en cualquiera de los otros modos (Auto/Baja/Media), la misma permanecerá con la configuración actual.

Luego de funcionar 10 horas en el modo **SLEEP**, el equipo se apagará automáticamente.



## MODOS DE FUNCIONAMIENTO



### MUTE

#### Función MUTE

Para activar esta función deberá presionar la tecla **MUTE** en el control remoto.

Esta función permite configurar la velocidad de ventilación a Baja con solo presionar una tecla.



### I FEEL

#### Función I FEEL

Para activar esta función deberá presionar la tecla  en su control remoto, luego utilice las teclas   hasta que la función **I FEEL** resalte en la pantalla. Presione nuevamente la tecla  para confirmar la selección.

Esta función permite optimizar la temperatura del ambiente mediante el sensor de temperatura del Control Remoto, el cual se encargará de enviar una señal 7 veces cada 2 horas para regular la temperatura acorde a su necesidad y garantizar la máxima comodidad. El control remoto debe estar dirigido hacia el receptor del aparato para asegurar la comunicación y que esta función permanezca activa.

Esta función finalizará a las 2 horas de haberse activado.



### DISPLAY

#### Función Display

Esta función se utiliza para encender o apagar el display de su equipo.

Presione la tecla  en su control remoto, luego utilice las teclas   hasta que la función **DISPLAY** resalte en la pantalla. Presione nuevamente la tecla  para confirmar la selección.

### ECO

#### Función Eco

En este modo, el equipo se configura automáticamente para lograr un eficiente consumo de energía.

Presione la tecla  en su control remoto para iniciar el modo **ECO**, presione la tecla  nuevamente para cancelar la función.

La función **ECO** solo está disponible en los modos de **REFRIGERACIÓN** y **CALEFACCIÓN**.

### TURBO

#### Modo Turbo

Para iniciar el modo **TURBO**, presione la tecla  o presione varias veces la tecla  hasta que el símbolo "⚡" aparezca en el display del control remoto. Presione nuevamente la tecla

 o  para cancelar la función.

Cuando seleccione la función **TURBO**, el equipo se configurará a la máxima velocidad de ventilación. Esta función solo está disponible en los modos **AUTO / FAN / FRÍO / CALOR**.



Un dispositivo interno de protección puede detener el funcionamiento del equipo en los siguientes casos:

N°	MODO	CAUSA
1	CALOR	Temperatura de aire exterior mayor a 24°C.
		Temperatura de aire exterior menor a -7°C.
		Temperatura de habitación mayor a 27°C.
2	FRÍO	Temperatura de aire exterior mayor a 43°C.
		Temperatura de habitación menor a 21°C.
3	DESHUMIDIFICACIÓN	Temperatura de habitación menor a 18°C.

## Temperaturas de ensayo normalizada para condición climática T1

MODO	Temperatura de habitación		Temperatura exterior	
	Bulbo seco	Bulbo húmedo	Bulbo seco	Bulbo húmedo
FRÍO	27°C	19°C	35°C	24°C
CALOR	20°C	15°C	7°C	6°C

**FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL COMPRESOR:** En cualquier condición, cuando se detiene el funcionamiento del equipo, o cuando estando en funcionamiento se cambia el modo de operación, el equipo no permite el reencendido del mismo hasta después de los 3 minutos.

**IMPORTANTE:** Las capacidades nominales de los equipos están basadas en condiciones de temperatura normalizadas. Para temperaturas exteriores superiores en refrigeración, o inferiores en calefacción, la capacidad puede sufrir una merma sensible.

La tensión de alimentación deberá ser de 220V - 50Hz (verifíquelo con la placa de marcado de la unidad). La misma no deberá tener variaciones mayores del 10% y ni variaciones bruscas, para que la unidad funcione dentro de sus parámetros normales y conservando todas sus funciones.

Es posible que la unidad no alcance la temperatura seleccionada cuando en el ambiente se encuentren muchas personas o existan artefactos que generen calor. Asimismo esto también se puede manifestar cuando se seleccionan temperaturas frías en el modo Frío o temperaturas calientes en el modo Calor en función que la carga térmica puede resultar superior a la capacidad de la unidad.

La unidad puede dejar de tirar aire por unos minutos luego de efectuar un cambio de Modo o Temperatura.